


西郷村学校施設等長寿命化計画

概要版

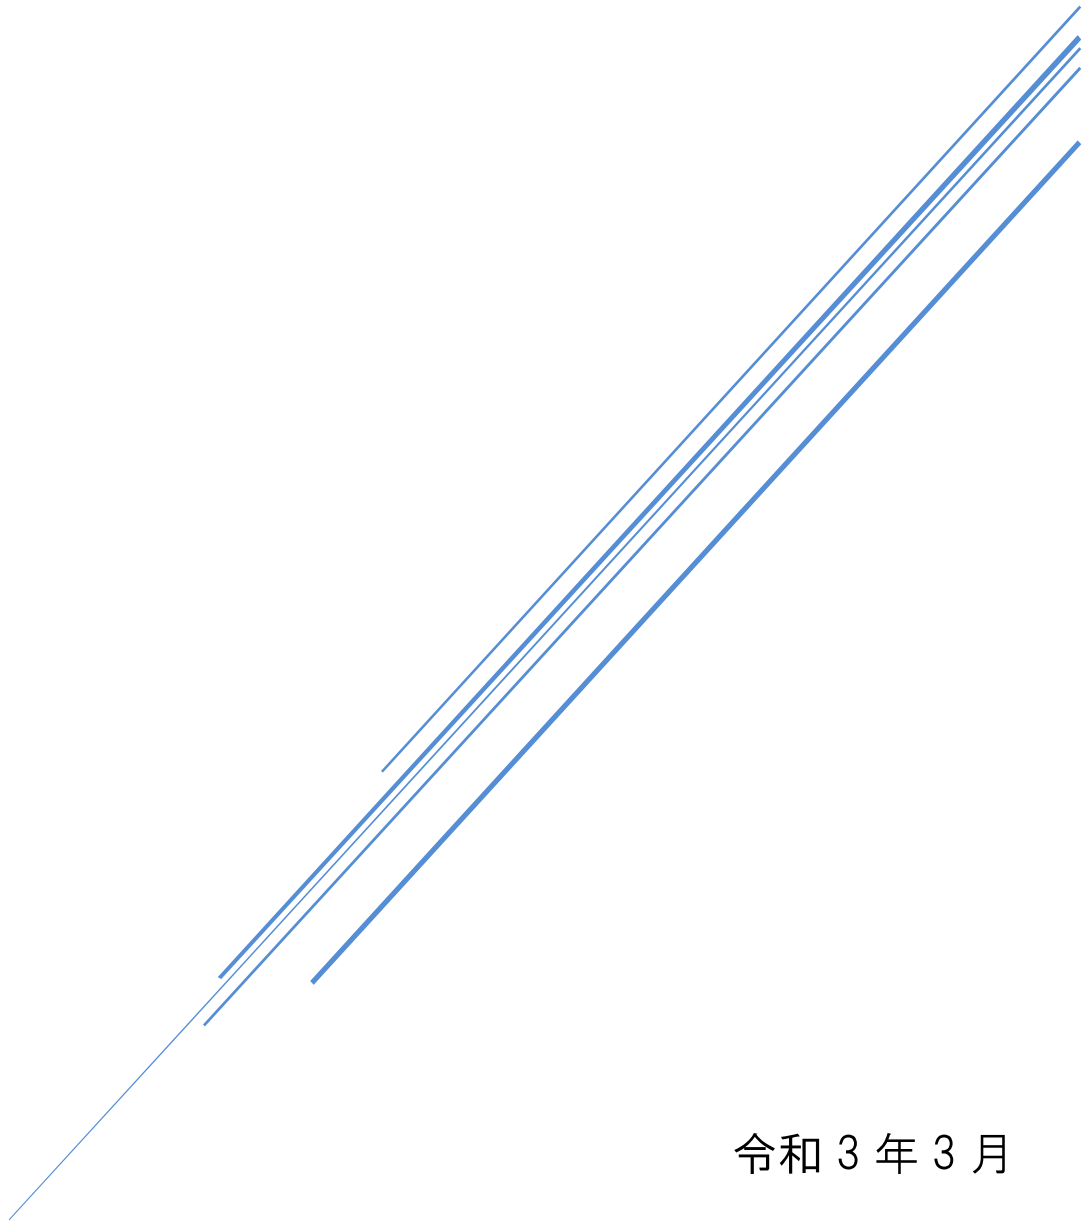

令和 3 年 3 月
西郷村教育委員会

構造躯体の健全性の判定結果

構造躯体の健全性の判定結果を、次の表に示します。RC 造でコンクリート圧縮強度が 13.5N/mm²以下となる棟が 0 棟、耐震診断報告書よりコンクリート圧縮強度が確認できない棟が 2 棟ありましたが、すでに耐震補強改修工事は済んでおり、全ての施設において長寿命化は可となりました。

構造躯体の健全性の判定結果

施設名	建物名	構造	階数	耐震基準	調査年度	圧縮強度 (N/mm ²)	長寿命化可否
熊倉小学校	管理教室棟、 教室棟	RC	2	新	-	-	可
	屋内運動場、 地域学校連携施設	RC	2	新	-	-	可
小田倉小学校	教室棟、管理教室 棟、 ボイラ-室、教室棟、 渡り廊下、食堂	RC	3	旧	H18	35.7	可
	屋内運動場	S	2	旧	H18	-	可
米小学校	教室棟	RC	2	新	-	-	可
	屋内運動場、 渡り廊下	RC	2	新	-	-	可
羽太小学校	屋内運動場	S	1	旧	H20	22.9	可
	校舎	RC	2	新	-	-	可
川谷小学校	教室・管理棟	RC	2	新	-	-	可
西郷第一中学校	教室棟、管理棟	RC	3	旧	H19	20.9	可
	屋内運動場	RC	2	新	-	-	可
西郷第二中学校	教室棟、管理棟	RC	2	新	-	-	可
	屋内運動場、 地域連携施設	RC	2	新	-	-	可
	柔道場	S	1	新	-	-	可
川谷中学校	屋内運動場	S	2	旧	H19	-	可
	教室・管理棟	RC	2	新	-	-	可
西郷幼稚園	園舎	RC	1	新	-	-	可

棟別老朽化状況の評価結果

棟別老朽化状況の評価結果

建物基本情報							老朽化状況評価					
施設名	建物名	構造	階数	面積 (㎡)	建築年度	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電機設備	機械設備	健全度 (100点満点)
熊倉小学校	管理教室棟、教室棟	RC	2	4,423	1992	28	C	B	B	B	B	72
	屋内運動場、地域学校連携施設	RC	2	1,447	1995	25	C	C	B	B	B	62
小田倉小学校	教室棟、管理教室棟、ボイラ室、教室棟、渡り廊下、食堂	RC	3	4,696	1980	40	B	C	B	B	B	65
	屋内運動場	S	2	840	1970	50	A	C	C	C	C	45
米小学校	教室棟	RC	2	3,400	1990	30	C	B	B	B	B	72
	屋内運動場、渡り廊下	RC	2	867	1991	29	C	B	B	B	B	72
羽太小学校	屋内運動場	S	1	655	1976	44	C	B	A	A	A	88
	校舎	RC	2	1,721	1985	35	C	B	B	A	A	78
川谷小学校	教室・管理棟	RC	2	1,541	1988	32	A	C	A	A	A	83
西郷第一中学校	教室棟、管理棟	RC	3	3,982	1976	44	C	C	C	B	B	49
	屋内運動場	RC	2	2,420	2012	8	A	A	A	A	A	100
西郷第二中学校	教室棟、管理棟	RC	2	5,170	1999	21	C	B	A	A	A	88
	屋内運動場、地域連携施設	RC	2	1,979	2002	18	C	B	B	A	A	78
	柔道場	S	1	148	2006	14	A	A	B	A	A	91
川谷中学校	屋内運動場	S	2	610	1970	50	C	C	B	A	-	64
	教室・管理棟	RC	2	1,121	1988	32	A	C	A	A	A	83
西郷幼稚園	園舎	RC	1	476	1993	27	B	B	B	B	B	75

⑥ 長寿命化の実施計画

改修等の優先順位付けと実施計画

学校施設の整備にあたっては、工事期間の短縮や工事金額を抑える観点から学校単位での一括の施設整備が望まれます。よって、棟毎の健全度点数から学校毎の整備優先順位を算出します。

校舎棟の整備優先順位

施設名	建物名	健全度	面積 (㎡)	面積× 健全度	学校毎 の点数 (A)	築 年 数 (B)	最大 築年数 との差 50-(B) =(C)	学校毎の 点数と 築年数を 考慮した 点数 (A)+(C)	優先 順位
西郷第一 中学校	教室棟、管理棟	49	3,982	194,786	49	44	6	55	1
小田倉 小学校	教室棟、管理教室棟、ボイラ-室、教室棟、渡り廊下、食堂	65	4,696	305,240	65	40	10	75	2
米小学校	教室棟	72	3,400	244,800	72	30	20	92	3
羽太 小学校	校舎	78	1,721	134,955	78	35	15	93	4
熊倉 小学校	管理教室棟、教室棟	72	4,423	318,456	72	28	22	94	5
西郷 幼稚園	園舎	75	476	35,700	75	27	23	98	6
川谷 小学校	教室・管理棟	83	1,541	127,646	83	32	18	101	7
川谷 中学校	教室・管理棟	83	1,121	92,856	83	32	18	101	7
西郷第二 中学校	教室棟、管理棟	88	5,170	453,668	88	21	29	117	8