

西郷村新庁舎議場家具購入仕様書【別記１】

西郷村新庁舎議場については、多目的利用を予定しているため、床はフラット方式とし、頻回なレイアウト変更に対応できる家具等を調達するものである。レイアウトとしては、別紙議席等配置レイアウト図を予定している。

1. 品目及び数量

- ① 議長・議会事務局長席 机３、椅子２、ステージ（ひな壇）
- ② 議員席 机（一人掛け）１６、椅子 １６
- ③ 執行部席 机（一人掛け）１１、椅子 １１
- ④ 操作席 机（一人掛け）２、椅子２
- ⑤ 質疑台 質疑台１、質疑席机１、椅子１
- ⑥ 発言台 発言台１
- ⑦ 傍聴席 ３０（床固定式）
- ⑧ 名札 ３１（議長１、局長１、議員１６、執行部１１、質疑台１、発言台１）

2. 納入品の仕様

納入品は、次の【共通要件】をすべて満たし、かつ、品目ごとに定める【各品目要件】をすべて満たすこと。

【共通要件】

- ・通常使用に対する十分な強度があること。
- ・議場に相応しい品格を有するものであること。
- ・メンテナンスが容易なものであること。
- ・移動が容易な製品であること。
- ・有線又は無線マイク、投票スイッチ、タブレット等、配線が必要な製品を使用する想定をしているが、使用する機器類は、別途発注予定のため詳細については協議により決定する。

【各品目要件】

品目名	要件等
議長机 ステージ	ステージ 幅1,600mm×奥行1,850mm×高さ500mm ・議長席のステージは、議場床より500mm高くなるよう、ひな壇を備えていること。 （最終的なひな壇の高さは、工事業者等を交えた協議の上で決定する。） ・ひな壇は、安全に上り下りできるステップを備えており、議長椅子の転落防止の措置が施されていること。 ・ステージと議長机は分離できなくても可とする。 議長机 幅1,600mm×奥行700mm×高さ700mm ・本体部が天然木あるいは天然木仕上げの化粧合板や突板貼等であること。 ・天板下に棚板があり、置き式の書見台を備えていること。

	・名札設置の加工、機器類に関する配線孔等の加工を施すこと。 ・電源ユニット（100Vコンセント×1、USB-C給電×1）を埋め込むこと。 ・机、ステージは、キャスター等で移動させることが可能であること。 ・議長机と局長机は、それぞれ独立していること。
議長椅子	・机のサイズに合う適切なサイズであること。 ・回転椅子で、キャスター付き、ハイバックタイプであること。 ・張地は革張りで、防汚性の高いものであること。 ・キャスターを取外してスペーサーに交換可能であること。 ・ガスダンパー等により上下可動ができ、長時間座っても疲れないようロッキング機能等があること。
局長机 ステージ	ステージ 幅800mm×奥行1,750×高さ250mm ・局長席のステージは、議場床より250mm高くなるよう、ひな壇を備えていること。（最終的なひな壇の高さは、工事業者等を交えた協議の上で決定する。） ・ひな壇は、安全に上り下りできるステップを備えており、局長椅子の転落防止の措置が施されていること。 ・ひな壇と局長机は分離できなくても可とする。 局長机 幅800mm×奥行600×高さ700mm ・本体部が天然木あるいは天然木仕上げの化粧合板や突板貼等であること。 ・天板下に棚板があること。 ・名札設置の加工、機器類に関する配線孔等の加工を施すこと。 ・電源ユニット（100Vコンセント×1、USB-C給電×1）を埋め込むこと。 ・机、ステージは、キャスター等で移動させることが可能であること。 ・議長机と局長机は、それぞれ独立していること。 ・議長席（ステージ）の両側に設置すること。
局長椅子	・机のサイズに合う適切なサイズであること。 ・回転椅子で、キャスター付き、ローバックタイプであること。 ・張地は革張りで、防汚性の高いものであること。 ・キャスターを取外してスペーサーに交換可能であること。 ・ガスダンパー等により上下可動ができ、長時間座っても疲れないようロッキング機能等があること。
議員机 執行部机 操作席机	幅900mm×奥行600mm×高さ700mm ・本体部が天然木あるいは天然木仕上げの化粧合板や突板貼等であること。 ・天板下に棚板があること。 ・キャスター等で容易に移動させることが可能であり、また、ストッパーなどにより設置位置でしっかり固定できること。 ・名札設置の加工、機器類に関する配線孔等の加工を施すこと。 ・電源ユニット（100Vコンセント×1、USB-C給電×1）を埋め込むこと。
議員椅子 執行部椅子	・机のサイズに合う適切なサイズであること。 ・回転椅子で、キャスター付き、ローバックタイプであること。

操作者椅子 質疑席椅子	・張地は革張りで、防汚性の高いものであること。 ・ガスダンパー等により上下可動ができ、長時間座っても疲れないようロッキング機能等があること。
発言台 質疑台	幅 1,100mm×奥行 700mm×高さ 950mm ・本体部が天然木あるいは天然木仕上げの化粧合板や突板貼等であること。 ・置き式の書見台を備えていること。 ・サイズは、それぞれ、質疑席机、発言席机をあわせ幅 1800 mm程度とすること。 ・キャスター等で容易に移動させることが可能であり、また、ストッパーなどにより設置位置でしっかり固定できること。 ・機器類に関する配線孔等の加工を施すこと。 ・電源ユニット（100V コンセント×1、USB-C 給電×1）を埋め込むこと。
質疑席	幅700mm×奥行600mm×高さ700mm ・名札設置の加工、機器類に関する配線孔等の加工を施すこと。 ・電源ユニット（100Vコンセント×1、USB-C給電×1）を埋め込むこと。
傍聴席	・サイズは、各席幅 550 mm程度で、参考レイアウト図のように床に固定すること。 ・座面が持ち上がる椅子であること。 ・張地は防汚性の高いものであること。
名札	・高さ 30 cm程度で、黒色であること。 ・議員氏名および議席番号を 4 面に記載すること。 ・マグネット等より机にしっかり取り付けられ、かつ、机から本体ごと取外しができること。議場机は多目的に利用するため、名札を取り外して使用する際にも天板上がフラットになるよう工夫すること。 ・議席番号と氏名が分離できるなどランニングコストに配慮したものであること。 （参考：議席番号は、選挙のたびに新たになる。例えば、議員 A 氏が一期目につづき二期目を務める場合、議席番号は一期目と二期目で異なる。）

3. 納入品の製品色

製品色については、内装色との調整を行うため、発注者と協議して最終決定すること。

4. 加工




配線孔等の加工については、マイク等機器類の詳細決定後、発注者と十分に協議したのち、行うこと。提案内容と多少異なる加工となることも見込むこと。

5. 製品例

各要件を満たす製品例を次のとおり示すので、グレード等の目安、参考とすること。

品 目	メーカー	型 番	参考価格(税抜)
正副議長机	天童木工	A-6530NA-ST	2,210,000 円
発言台・質疑台	天童木工	A-6531NA-ST	760,000 円
名札	天童木工	A-0038SA-BL	58,000 円

議員机・執行部机・操作者机	天童木工	A-6532NA-ST	380,000 円
議長椅子	天童木工	T-3210NA-ST	215,000 円
局長椅子・議員椅子・執行部椅子	天童木工	T-3211NA-ST	190,000 円
傍聴席（1 席分）	天童木工	T-3212WB-NT	145,000 円

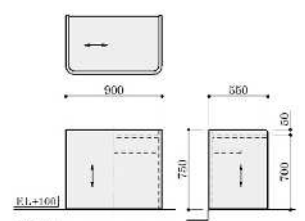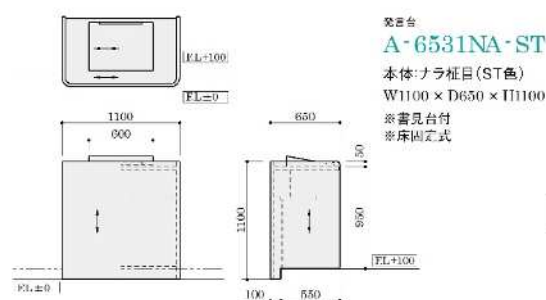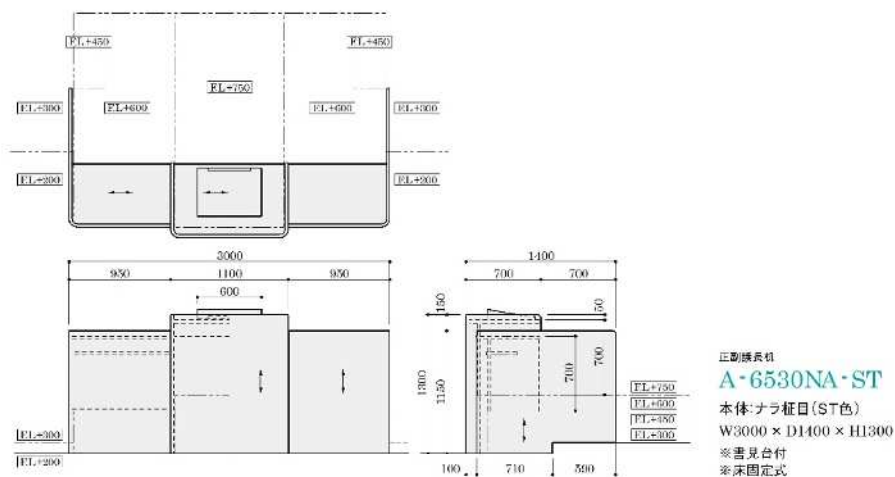

※調達する製品のグレードを参考に提示することを目的としているため、メーカーや色等を指定するものではない。

※参考価格についてもグレード指標となるよう定価を掲載しており、配送費や設置費を含んでいないため注意すること。

※仕様については「2. 納入品の仕様」を満たすこと。

6. その他

- ・高さ等の指示がないものについては、レイアウト図を参考に提案すること。